


RZUT VII PIĘTRA – budynek mieszkalny wielorodzinny S1 skala 1:100

Instalacja wentylacyjna mieszkań

RZUT PIĘTRA VII



LEGENDA:

Proj. przewody okragle z blachy stalowej ocynkowanej SPIRO SPR-C wentylacji mechanicznej montowane w kanałach wentylacyjnych

kratka wywiewna higroskopijna BEHT/E z elektrycznym wzbudzeniem większej wydajności (tazienka) VenturIndustries

kratka wywiewna higroskopijna Silentum HICS 50H (kuchnia) Venture Industries

kratka wywiewna do okapów kuchennych ze szczelną klapą zwrotną ZIP.125 Ø125 firmy Aereco

nawiewnik okienny higroskopijny ISOLA-HY 3F


Venture HICS, 30m<sup>3</sup>/h przy 10 Pa – 20 szt.

nawiewnik okienny ciśnieniowy klatki schodowej EFR PRESO firmy AERECO, 30m<sup>3</sup>/h przy 10Pa – 1 szt.

Nr pionów went. tazienek WL3, WL4, WL5, WL6, WL7 na piętrze VII

Nr pionów went. kuchni WK2, WK3, WK4, WK7, WK8 na piętrze VII

Nr pionów okapów kuchni Wo2, Wo3, Wo4, Wo7, Wo8 na piętrze VII

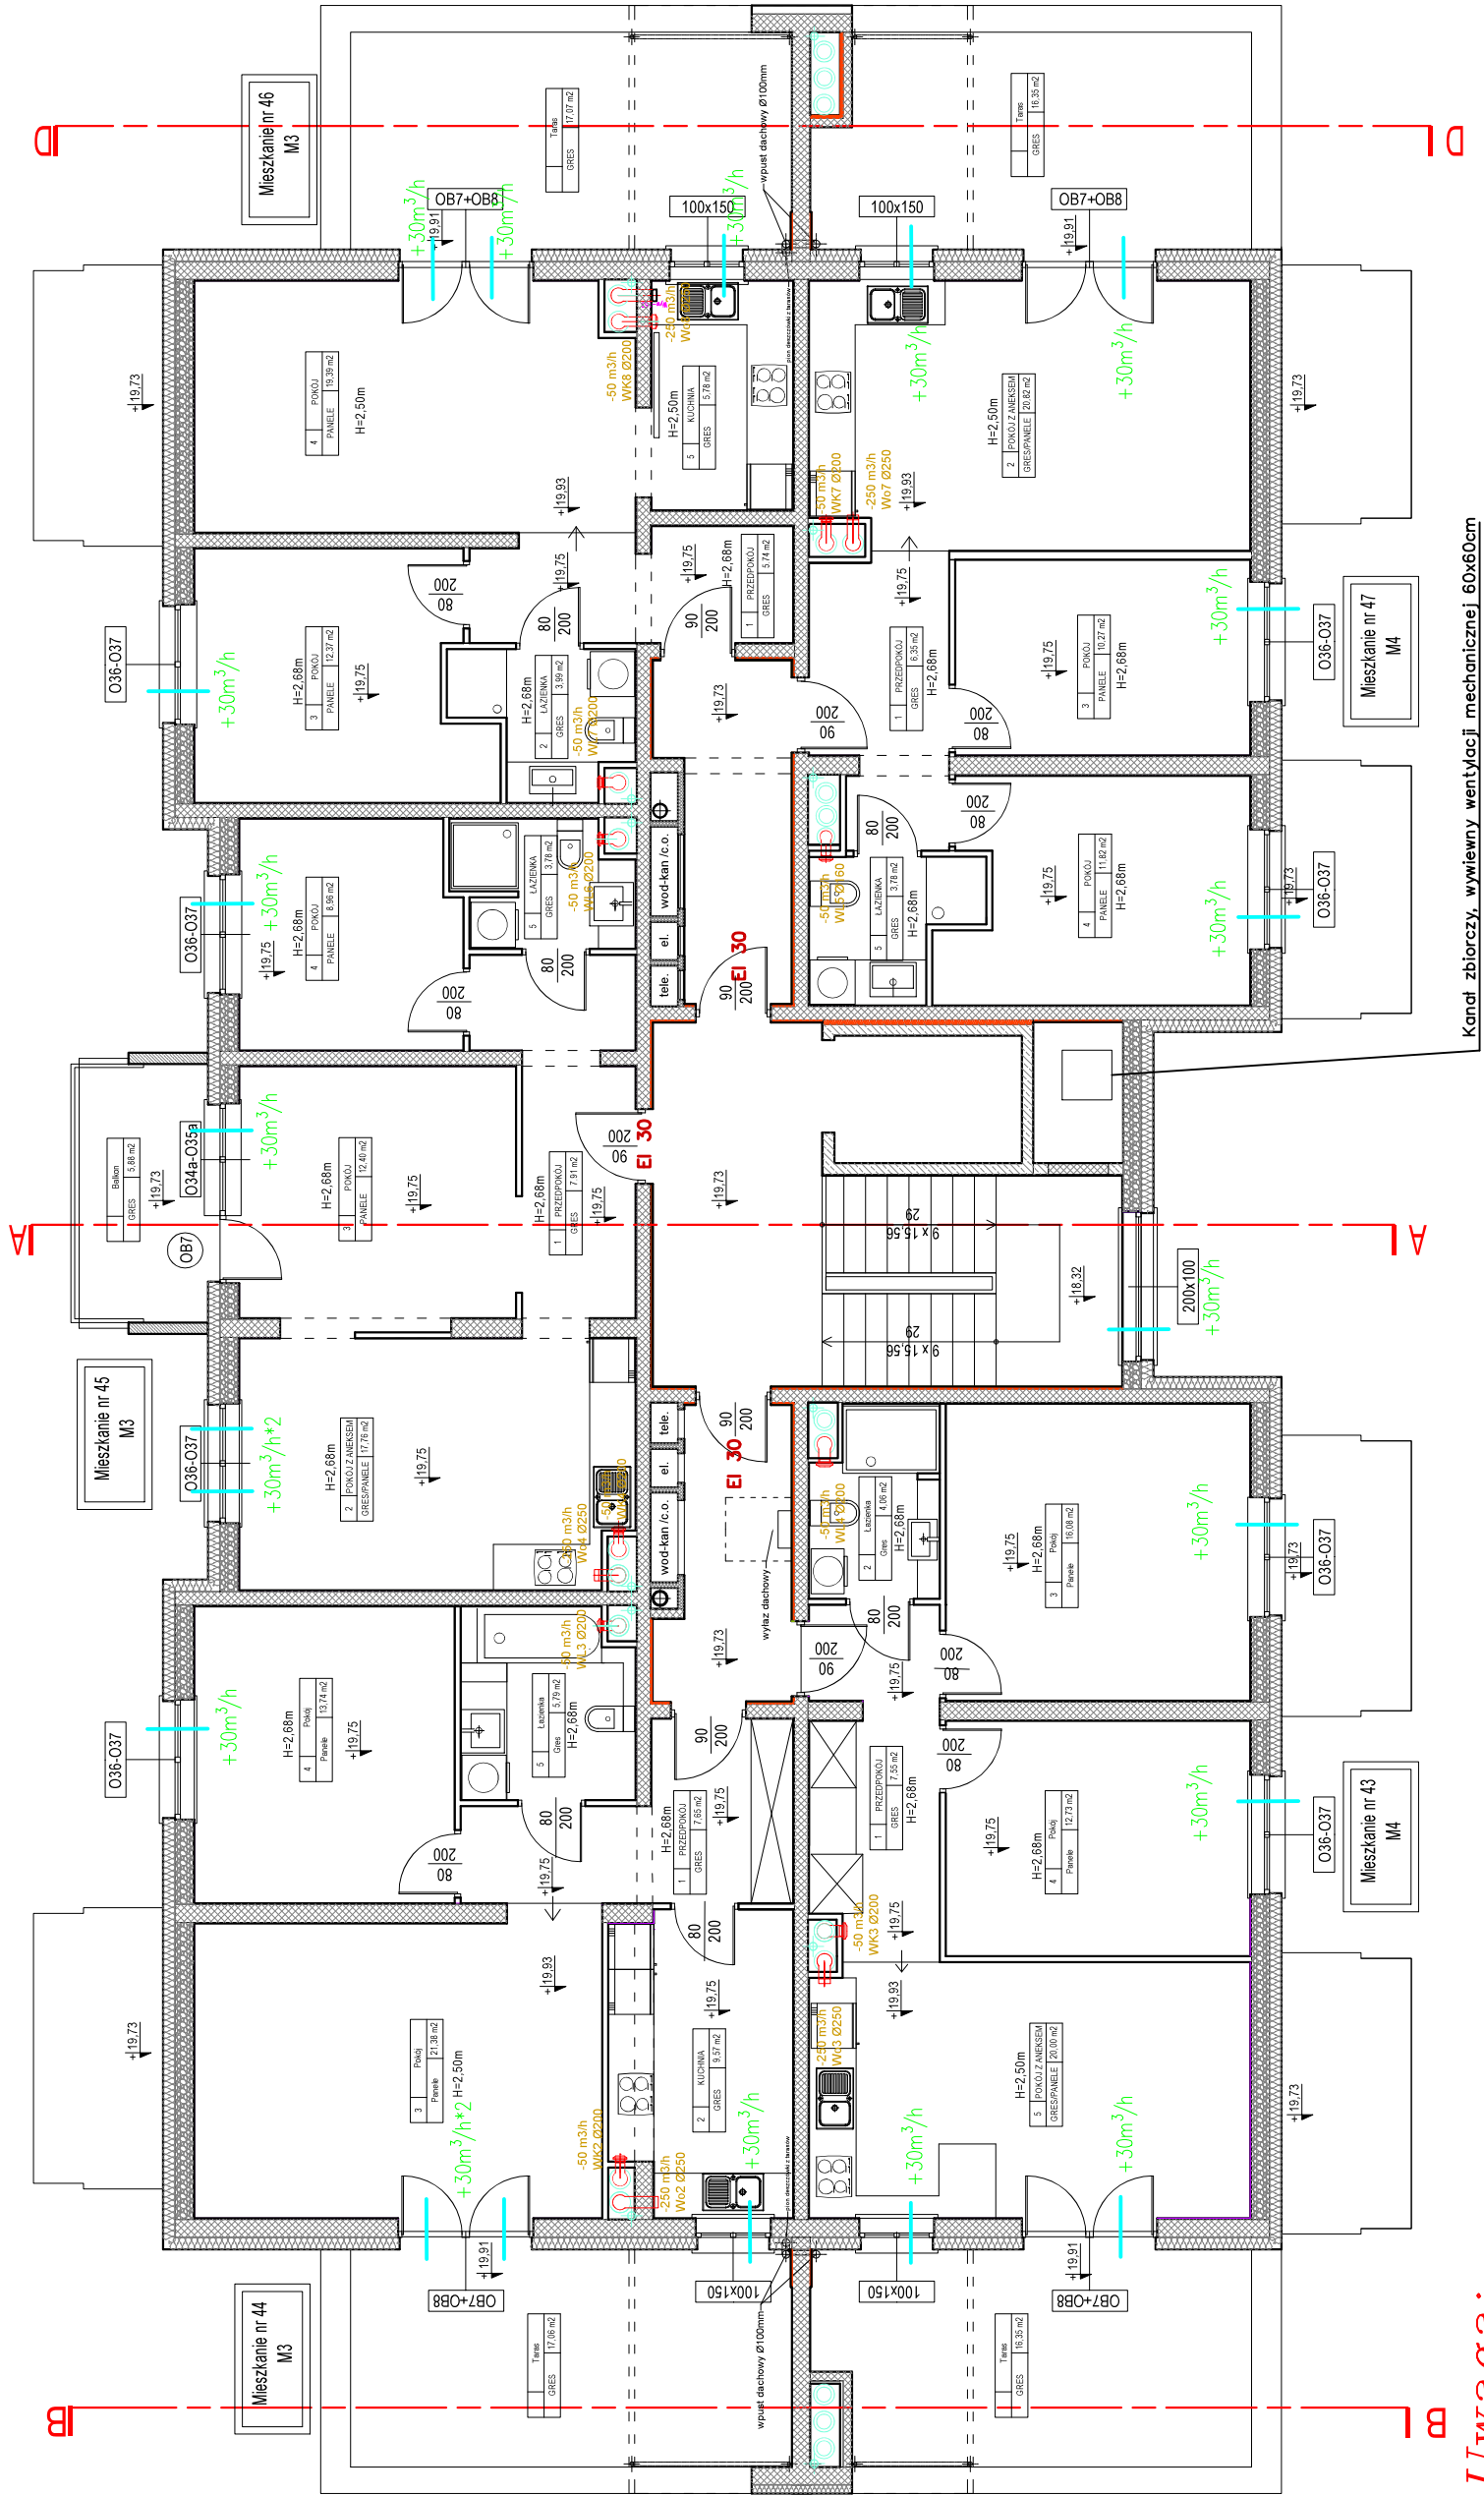

Kanał zbiorczy, wywiewny wentylacji mechanicznej 60x60cm

Uwaga:

- Do regulacji wentylatorów dachowych RF/EC-125/H zaprojektowano regulator REB-ECOWATT –potencjometryczny (0–10 k?) nastawnik sygnału 0–10 V DC. stosowany do nastawy obrotów wentylatorów wyposażonych w silniki elektronicznie komutowane (BLDC) takich jak RF/EC. Regulator natynkowy REB-ECOWATT zamontować w pobliżu wentylatora.
- W stolarce okiennej mieszkań zamontować nawiewniki higroskopijne ISOLA-HY 3F, w oknach klatki schodowej nawiewniki ciśnieniowe EFR PRESO firmy AERECO.

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWO – INWESTYCYJNYCH					
"NOWY PROJEKT" S.C. Adasiewicz Adam, Florczyk Adam					
ul. Rycerska 20/7 18-400 Łomża					
NR DT	BRANŻA	STADIUM	SKALA	ARK. NR	
04/2021	sanitarna	P.B.	1:100	9	
NAZWA INWESTYCJI:					
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego S1 z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.					
ADRES INWESTYCJI:					
Jednostka ewidencyjna, m. Wysokie Mazowieckie 201301_1.					
obrab. ewidencyjny 0001; działka nr 2431					
TYTUŁ RYSUNKU:					
Rzut VII piętra – instalacja wentylacyjna mieszkań					
IMIE I NAZWISKO	DATA	PDPIS			
mgr inż. Wojciech Ławski	10.03.2021				
OPRACOWAŁ					
mgr inż. Adam Adasiewicz	10.03.2021				
PROJEKTOWAŁ					
mgr inż. Adam Florczyk	10.03.2021				
SPRAWDZIŁ					
mgr inż. Adam Florczyk	10.03.2021				